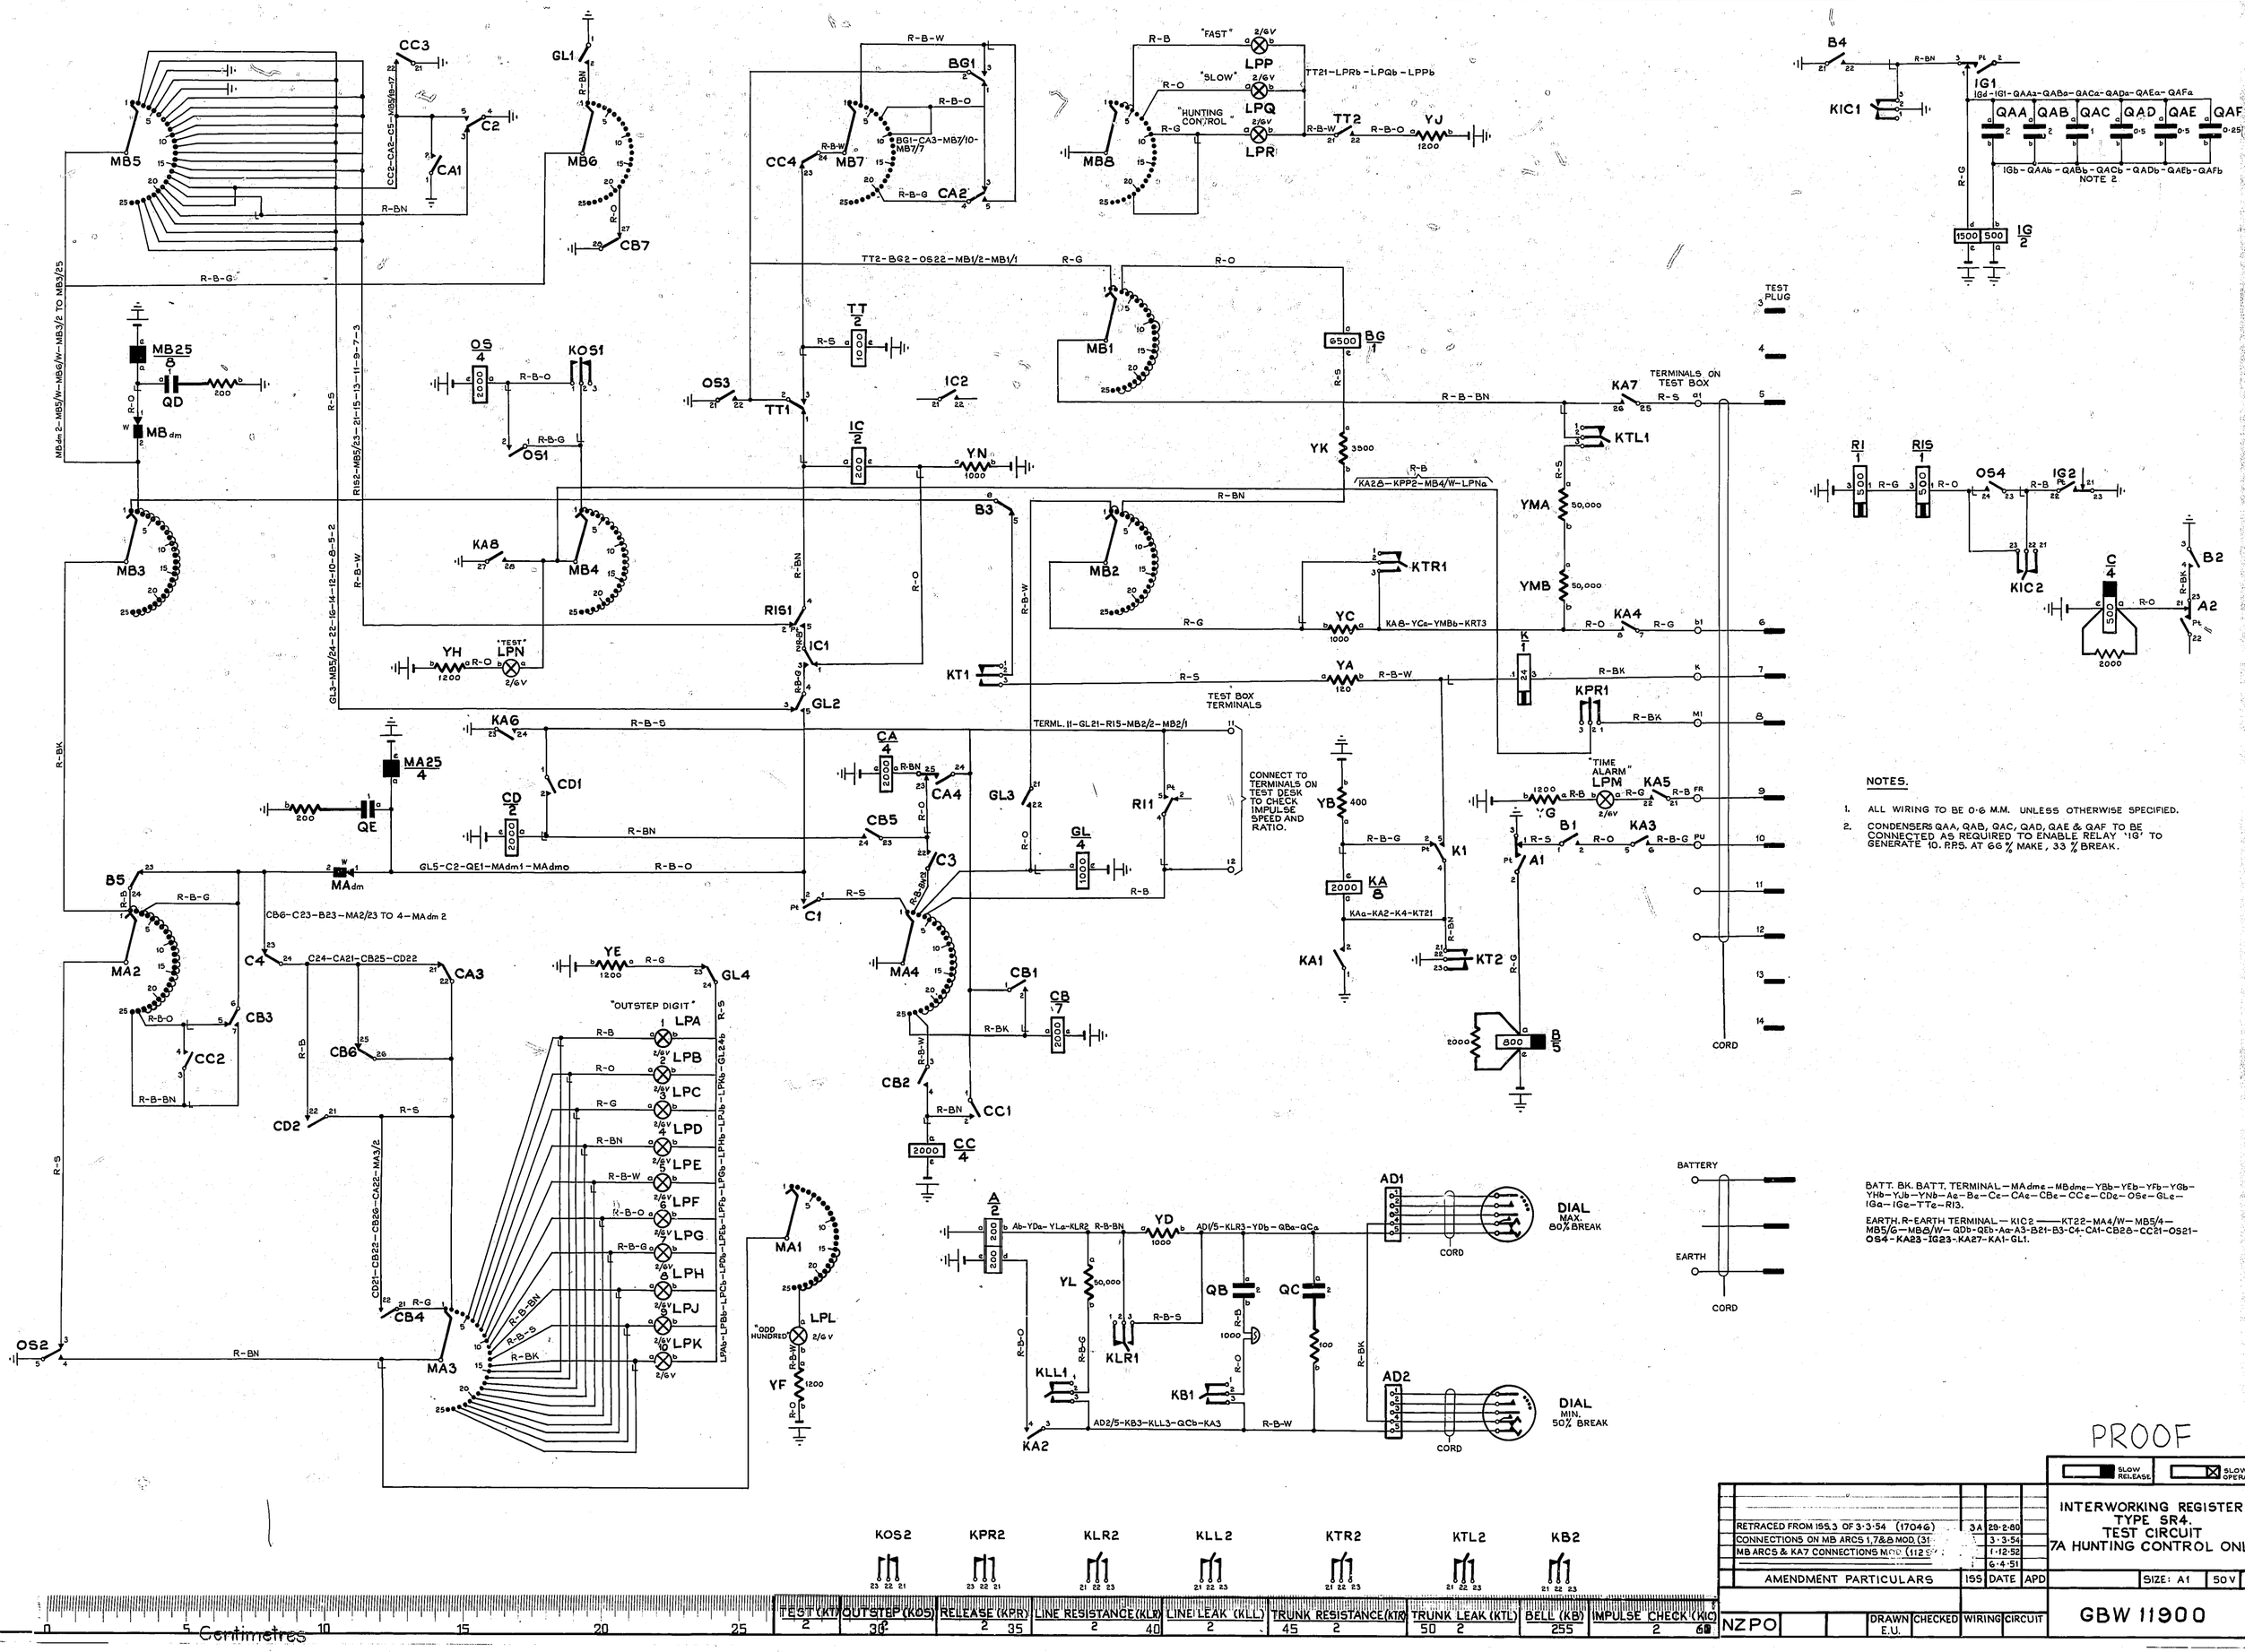


PROOF

SLOW RELEASE | SLOW OPERATE

| | | | |
|---|---|---|---|
| RETRACED FROM 155.3 OF 3·3·54 (17046) | 3A | 29·2·60 | |
| CONNECTIONS ON MB ARCS 1,7&8 MOD. (31 | | 3·3·54 | |
| MB ARCS & KA7 CONNECTIONS MOD. (112 | | 1·12·52 | |
| | | 6·4·51 | |
| AMENDMENT PARTICULARS | 155 | DATE | APD |

INTERWORKING REGISTER TYPE SR4. TEST CIRCUIT 7A HUNTING CONTROL ONLY

SIZE: A1 | 50V | E

NZPO | DRAWN E.U. | CHECKED | WIRING | CIRCUIT

GBW 11900

| | TEST (KT) | OUTSTEP (KOS) | RELEASE (KPR) | LINE RESISTANCE (KLR) | LINE LEAK (KLL) | TRUNK RESISTANCE (KTR) | TRUNK LEAK (KTL) | BELL (KB) | IMPULSE CHECK (KIC) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | 30 | 2 35 | 2 40 | 2 | 45 2 | 50 2 | 255 | 2 60 |

KOS2 (23 22 21) KPR2 (23 22 21) KLR2 (21 22 23) KLL2 (21 22 23) KTR2 (21 22 23) KTL2 (21 22 23) KB2 (21 22 23)

0 5 Centimetres 10 15 20 25